


SECCIÓN LONGITUDINAL



SECCIÓN TRANSVERSAL DESPIECE DE HIERRO

NOTAS : HIERRO : 0 < 1/2" (#4) - Fy= 60.000 psi  
 : 0 > 1/2" (#4) - Fy= 37.000 psi  
 CONCRETO : Fc=210 kg/cm<sup>2</sup> (3000 psi)  
 TODO EL CÁLCULO SE ACOGE AL CÓDIGO SISMORRESISTENTE 1998  
 EL TÍTULO APLICADO ES EL C  
 CUALQUIER CAMBIO EN EL DISEÑO DEBE CONSULTARSE CON EDEQ S.A E.S.P.  
 MEDIDAS EN METROS

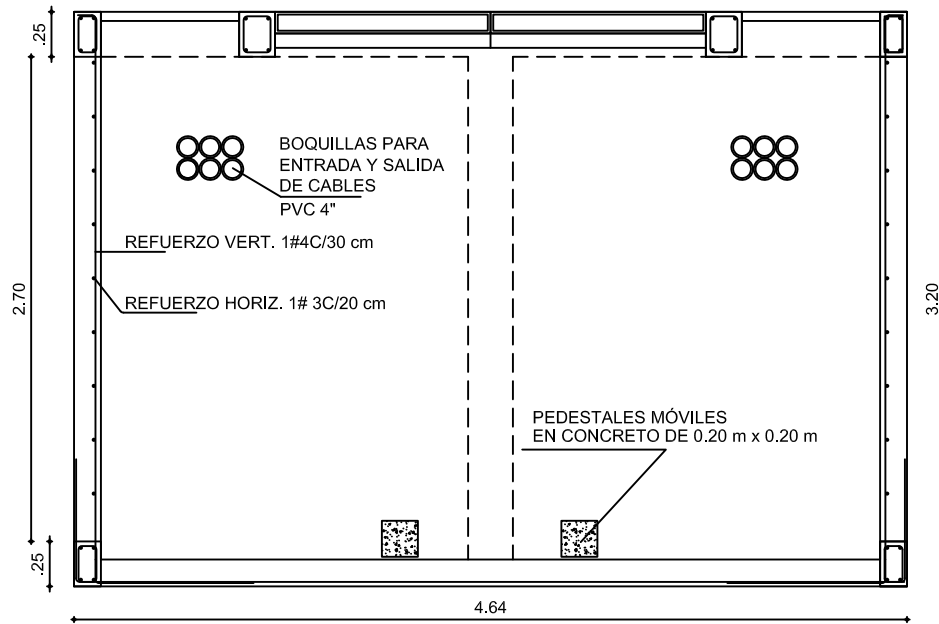

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.

CAJA PARA TRANSFORMADOR: PLANTA, SECCIÓN Y DETALLES – 2/3

NORMA EDEQ

ELABORÓ:  
Convenio EDEQ – UTP

REVISÓ:

APROBÓ:

FECHA:  
Febrero de 2009