

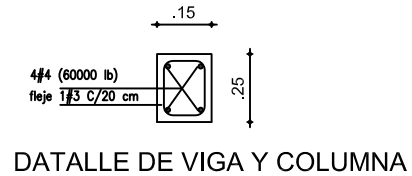



DETALLE DE PELDAÑO

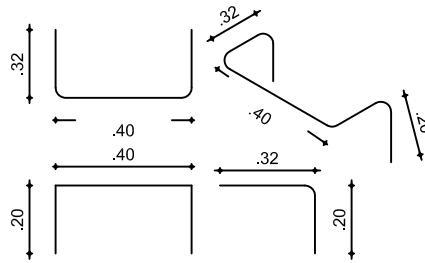

DETALLE DE PLACA REMOVIBLE

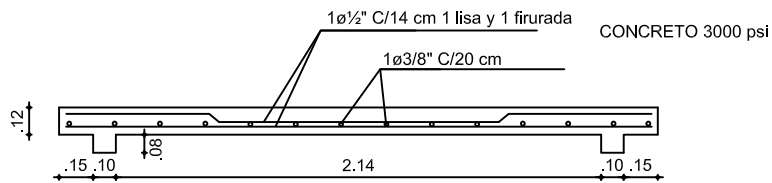

SECCIÓN DE PLACA

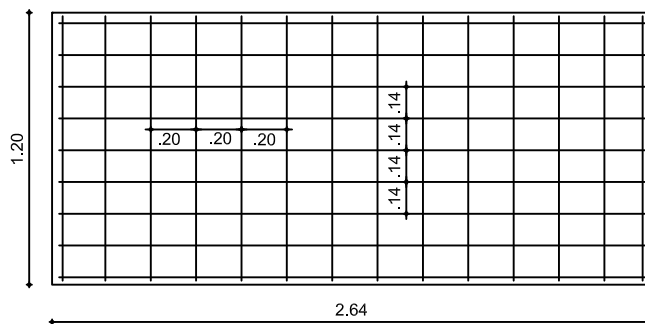

PLANTA DE PLACA



NOTAS : HIERRO : $0 < 1/2"$ (#4) - $F_y = 60.000$ psi
 $0 > 1/2"$ (#4) - $F_y = 37.000$ psi
 CONCRETO : $F_c = 210$ kg/cm² (3000 psi)
 TODO EL CÁLCULO SE ACOGE AL CÓDIGO SISMORRESISTENTE 1998
 EL TÍTULO APLICADO ES EL C
 CUALQUIER CAMBIO EN EL DISEÑO DEBE CONSULTARSE CON EDEQ S.A E.S.P.
 MEDIDAS EN METROS